

# **COMUNE DI PADOVA**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI




### **PALAINDOOR ADEGUAMENTO ENERGETICO**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

**Importo complessivo € 150.000,00**

CODICE OPERA		DATA
LLPP EDP 2017/100		Maggio 2018
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO		2
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE
Ing. Claudio Rossi	Arch. Stefano Benvegnù	Arch. Luigino Gennaro



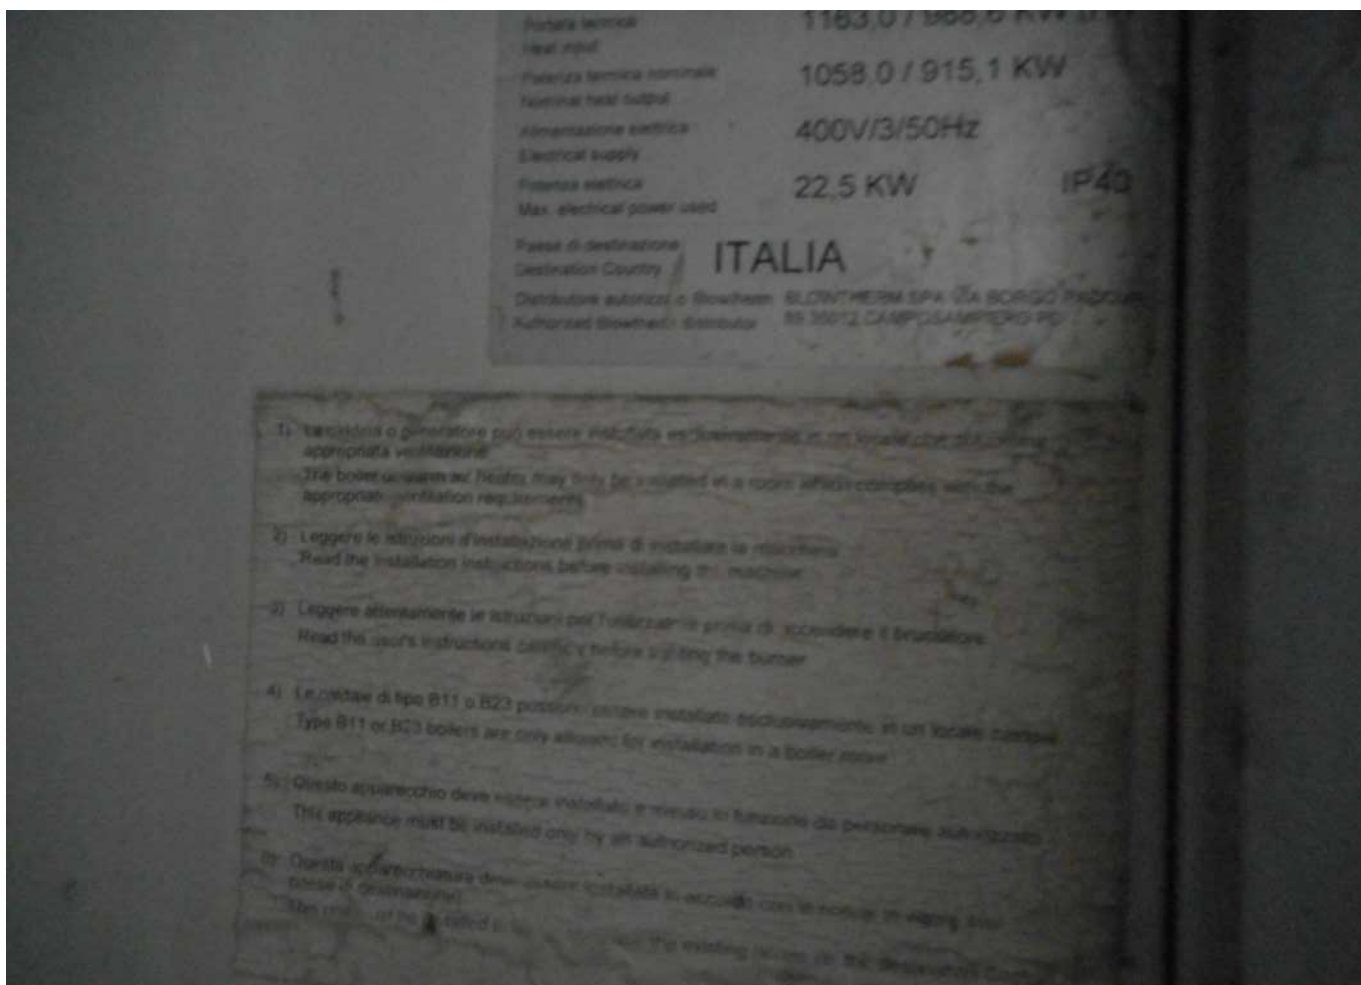







<b>RIELLO</b>		RIELLO S.p.A. Via Ing. Piliade Rielo 7 37045 Legnago (VR) - ITALY		CE 0894	
CALDAIA IN ACCIAIO CHAUDIERE EN ACIER					
Modello Modèle	RTQ 115 3S		Matricola Fabrication	23132086950	
Codice Code	4032606		Codice Code	PIN 0694BT1704	
Anno fabbricazione Année fabrication	2012		Tipo (B23) APERTA/CHEMINÉE		
Portata term. Débit therm.	Q max (tH)	115	Pot. utile Puiss. utile	P max 60°/80°	109,7 kW
Portata term. Débit therm.	Q min (tH)	90	Pot. utile Puiss. utile	P min 60°/80°	86,6 kW
Pressione focolare Pression foyer	pn	1,5	Contenuto acqua Capacité en eau		161 l
Pres. Max esercizio Pres. Max de serv.	PMS	5,0	Superficie di scambio Surface d'échange		4,35 m²
T Max ammessa T Max admise	T max	110	VEDI QUADRO ELETTRICO - VOIR TABLEAU ELECTRIQUE		
Collegamento di terra obbligatorio - Raccordement à la terre obligatoire					
Combustibile utilizzato: TUTTI I GAS / GASOLIO Combustible utilisé : TOUS GAZ / FIUOL					
PER CATEGORIA COMBUSTIBILE E PAESI DI DESTINAZIONE			VEDI ETICHETTA BRUCIATORE		
POUR CATEGORIE COMBUSTIBLE ET PAYS DE DESTINATION			VOIR ETIQUETTE BRULEUR		





