

# **COMUNE DI PADOVA**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

---



### **PALESTRA VLACOVICH ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO, CAMPO MONTA' E FRANCESCHINI**

### **PROGETTO ESECUTIVO**


GRUPPO PROGETTAZIONE:

Geom. Sandro Cecchinato  
Studio Tecnico GALANTE LUCA (consulente esterno)


CODICE OPERA  LLPP EDP 2017/027		DATA  Luglio 2018
DESCRIZIONE ELABORATO CAMPO CALCIO VLACOVICH - SCHEMA QUADRI ELETTRICI		NUMERO  9
IL PROGETTISTA  Ing. Claudio Rossi	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Ing. Simone Sarto	IL CAPO SETTORE

	SIGLA	FUSIBILE		SEZIONATORE SOTTOCARICO		PULSANTE APERTO		SPINA E PRESA
		TERRA		SEZIONATORE CON FUSIBILI		PULSANTE CHIUSO		MORSETTI AUSILIARI
	KA	BOBINA RELE' AUX		INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO		SELETTORE IN CHIUSURA		MORSETTI DI MISURA VOLM. - AMP.
	KM	BOBINA TELERUTTORE		INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO		SELETTORE IN APERTURA		MORSETTI DI POTENZA
	KT	BOBINA RELE' RITARDATO ALL' ECCITAZIONE		INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE		CONTATTO FINECORSA APERTO		MORSETTI AUSILIARI SEZIONABILI
	KT	BOBINA RELE' RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE		INTERRUTTORE SOLO DIFFERENZIALE		CONTATTO FINECORSA CHIUSO		SELETTORE A TRE POSIZIONI
	KL	BOBINA RELE' BISTABILE		CONTATTO DI POTENZA TELERUTTORE		FINEC. ANTERIORE (PREAPERTURA)		STRUMENTO MULTIFUNZIONALE
	KL	BOBINA RELE' CONTASCATTI		CONTATTO APERTO		FINEC. POSTERIORE (INS./SEZION.)		FUSIBILE(segno generale)
	FR	RELE' TERMICO		CONTATTO CHIUSO		FINEC. SU COLONNA (ESTRATTO)		TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO
	HL	LAMPADA DI SEGNALEZIONE		CONTATTO APERTO RITARDATO ALL' APERTURA		AMPEROMETRO		BLOCCO A CHIAVE
	HL	LAMPADA DI SEGNALEZIONE A LED CON TRASFORMATORE		CONTATTO APERTO RITARDATO ALLA CHIUSURA		VOLTMETRO		SEZIONATORE CON FUSIBILI ESTRAIBILI
	HL	LAMPADA DI SEGNALEZIONE CON TRASFORMATORE		CONTATTO CHIUSO RITARDATO ALL' APERTURA		COMMUTATORE VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO		OROLOGIO GIORN./SETT.
	HL	LAMPADA DI SEGNALEZIONE A LED		CONTATTO CHIUSO RITARDATO ALLA CHIUSURA		TRASFORMATORE AMPEROMETRICO		LINEA TRIFASE + NEUTRO
	F	TOROIDE E DIFFERENZIALE		SEZIONATORE ROTATIVO SU CASSETTO ESTRAIBILE		TRASFORMATORE DI TENSIONE		LINEA MONOFASE
	FA	RELE' MASSIMA CORRENTE		SEZIONATORE ROTATIVO CON FUSIBILI SU CASSETTO ESTRAIBILE		SBARRA DI DISTRIBUZIONE INTERNA IN RAME		LINEA TRIFASE

CARPENTERIA ESISTENTE



DENOMINAZIONE UTENZA				Generale luci campo princip.				TORRE 1-2-3 LINEA A	TORRE 1-2-3 LINEA B	TORRE 4-5-6 LINEA C	TORRE 4-5-6 LINEA D						
NUMERAZIONE FASI																	
POTENZA TOTALE                      kW				22													
CORRENTE ASSORBITA                      A				32													
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA																
	TIPO																
	POLI x PORTATA                      n x A			4x50			4x10	4x10	4x10	4x10							
	POTERE DI INTERR.                      kA			16			10	10	10	10							
	TARATURA	MAGNETICA                      A		CURVA C			CURVA C	CURVA C	CURVA C	CURVA C							
		TERMICA                      A		4x50			4x10	4x10	4x10	4x10							
DIFFERENZ.                      A						0.03	0.03	0.03	0.03								
FUSIBILI	MARCA																
	TIPO																
	TARATURA                      A																
CONTATTORE	MARCA																
	TIPO						MONOSTABILE	MONOSTABILE	MONOSTABILE	MONOSTABILE							
	Portata                      kW						5 IN AC3	5 IN AC3	5 IN AC3	5 IN AC3							
RELE' TERMICO	MARCA																
	TIPO																
	CAMPO DI REGOLAZIONE                      A																
	TARATURA                      A																
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG160R16			FG160R16	FG160R16	FG160R16	FG160R16							
	TIPO POSA			TUBO PVC			TUBO PVC	TUBO PVC	TUBO PVC	TUBO PVC							
	FORMAZIONE                      mm2			4x10			4x6	4x6	4x10	4x10							
	LUNGHEZZA                      m																
	CADUTA DI TENSIONE                      %																
NUMERAZIONE MORSETTIERA																	
											OPERA:			DATA:		Q.E.G.	
														DISEGNO N°:			
											OGGETTO:						
											Integrazioni su quadro generale			TAVOLA N°:			

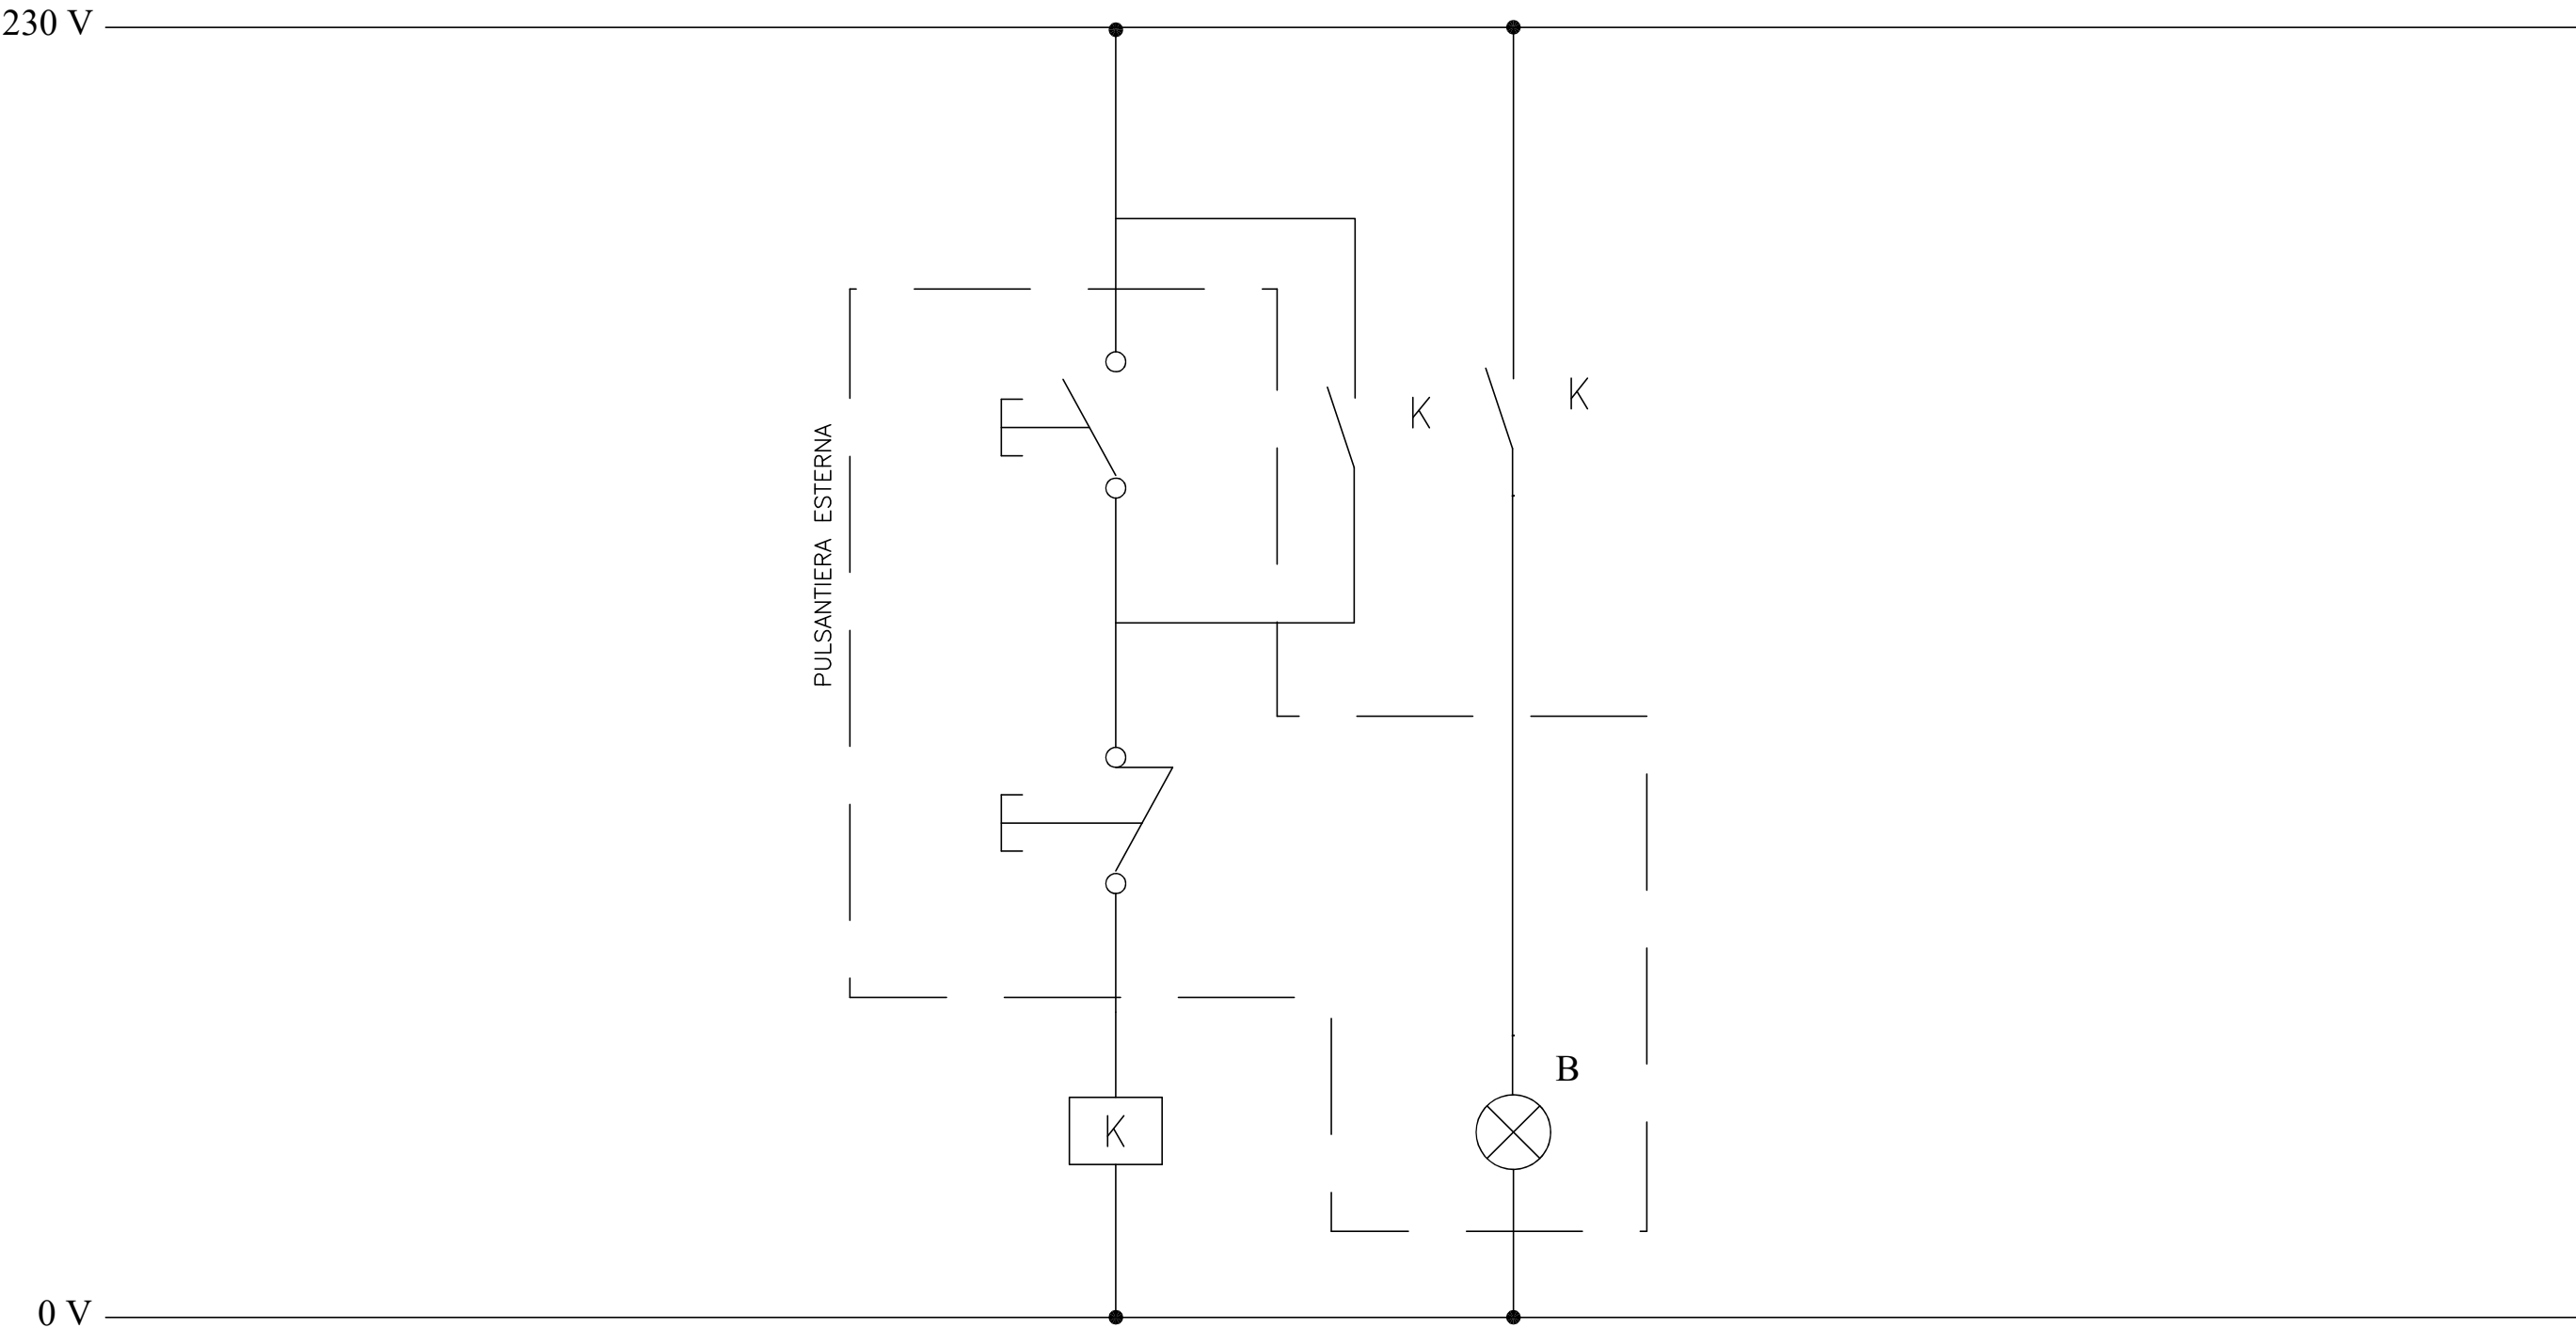

TIPICO AUSILIARIO ACCENSIONE LUCE


OPERA:
OGGETTO: Quadro luci campo principale

DATA:
DISEGNO N°:
TAVOLA N°: