


PROSPETTO OVEST

VIA CURIE CIVV. 43, 45



PIANO TERRA


Civ.43

LEGENDA	
	TUBAZIONE IN RAME PREISOLATO PER GAS REFRIGERANTI ANDATA/RITORNO
	PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE UNITA' CDZ A PARETE

NOTA:  
LE TUBAZIONI IN RAME PREISOLATO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DOVRANNO TERMINARE IN APPOSITA CASSETTA CON ABBONDANZA DI TUBO PER FACILITARE IL FUTURO COLLEGAMENTO UNITA' CDZ.  
ALL'ESTERNO DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO ALMENO 1MT DI TUBAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELL'UNITA' CONDENSANTE.

N.B.  
L'ESATTO POSIZIONAMENTO IN CAMPO DI OGNI SINGOLO COMPONENTE IMPIANTISTICO DOVRA' ESSERE PROPOSTO ALLA DIREZIONE LAVORI SULLA BASE DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO.

VIA CURIE CIVV. 43, 45

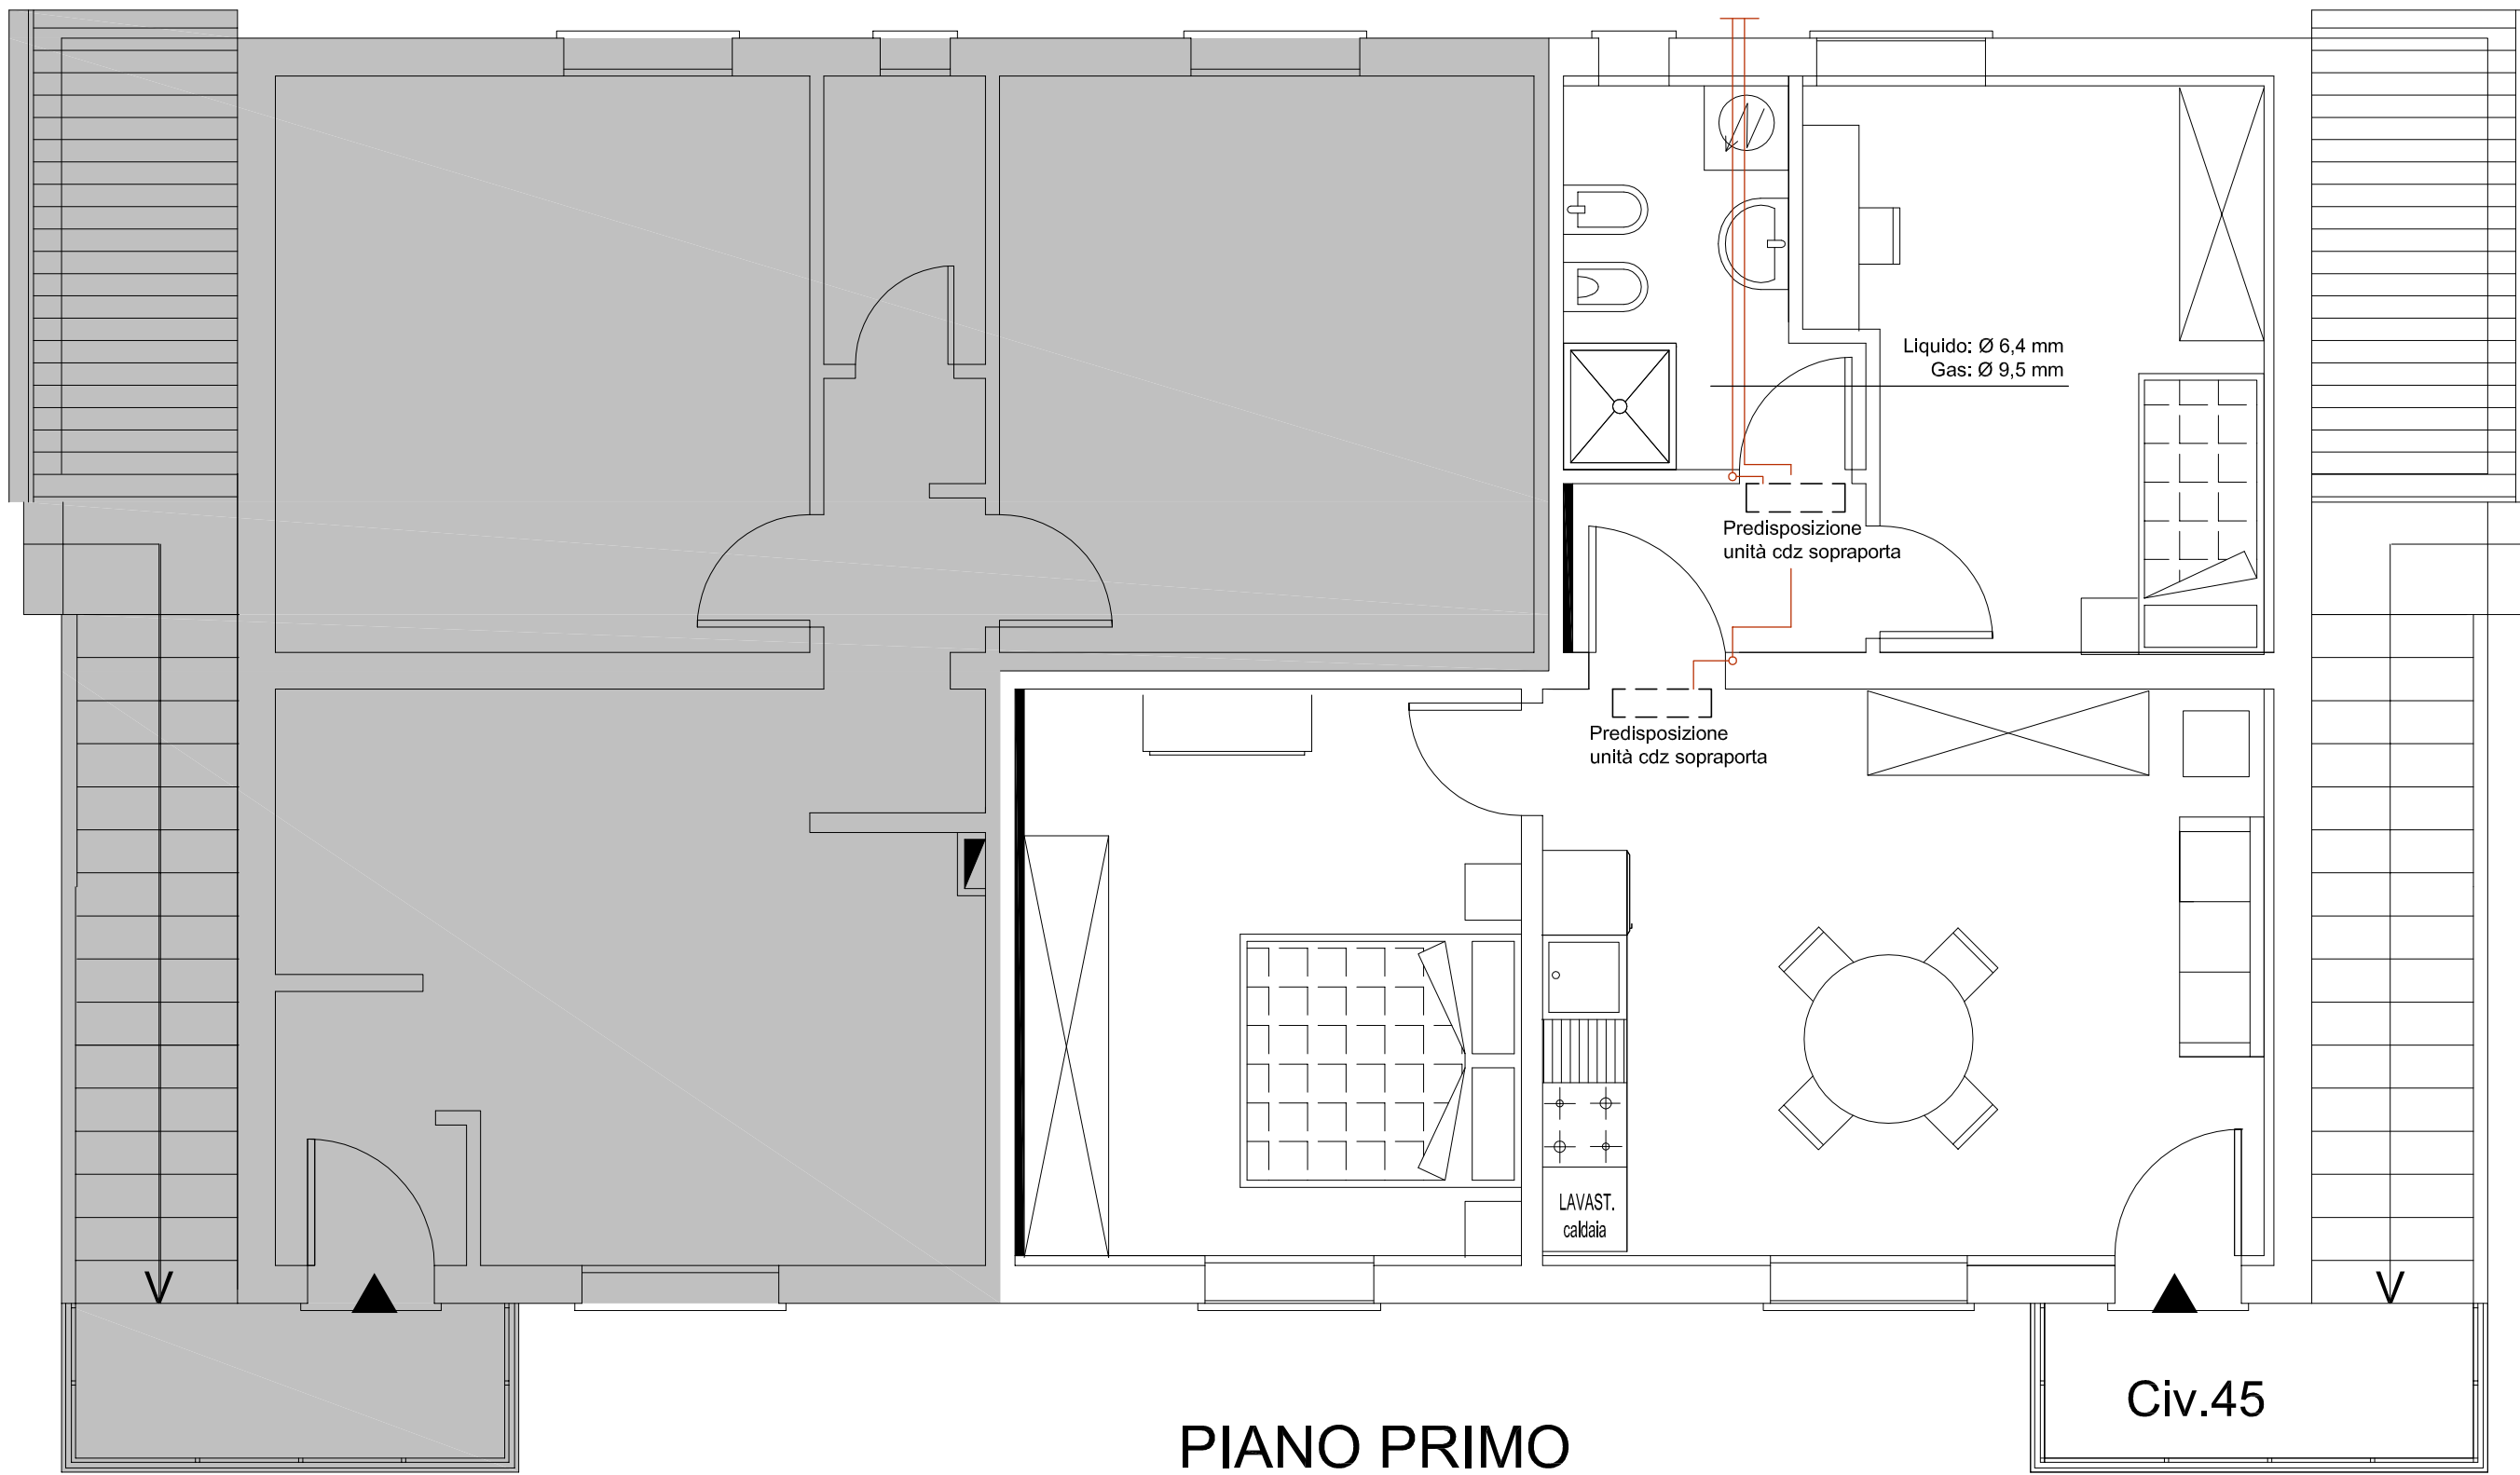

PIANO PRIMO

Civ.45



COMUNE DI PADOVA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO  
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI  
N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA 4  
E VIA CURIE 35-43-45

IMPORTO COMPLESSIVO: € 445.000,00

N° Progetto Nome file Prog. via Plana 4 via Curie 35-43-45.dwg Data Ottobre 2020	CUP  LLPP	Elaborato IMPIANTI TERMOMECCANICI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO CDZ VIA CURIE 43 - 45 scala 1:50	M08
Progettisti Ing. Arch. Fabiana Gavasso Arch. Fabio Agostini Dott. Arch. Fabiola Rigon Ing. Anna Jovine	Rup Arch. Stefano Benvegna'	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele	