


LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE

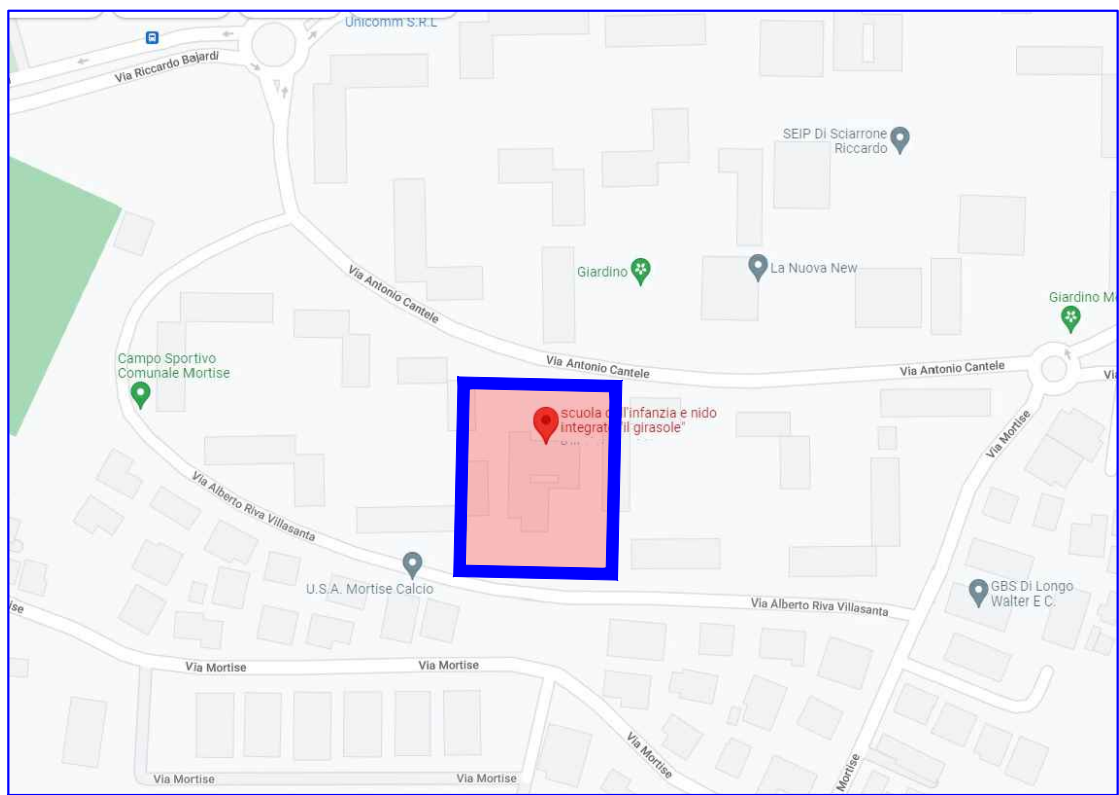

INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

**LEGENDA SIMBOLI**

**IMPIANTO FORZA MOTRICE**

- PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.
- CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE e/o DI TRANSITO.
- CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.
- SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icw=400A.
- SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.
- QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.

**IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT**


- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.
- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.
- UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.
- CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.
- GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.

**LEGENDA DELLE SIGLE**


- UE.n UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA n°...
- UI.x.y UNITA' SPLIT INTERNA n°...

Scuola GIRASOLE						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
U.E. 1	4,2	UI 1.1	4,20	6,35	9,5	0,97-5,27
PREDISPOSIZ. FUTURA (U.E. 2)	4,2	UI 2.1	4,20	6,35	9,5	0,97-5,27
REDISPOSIZ. FUTURA (U.E. 3)	4,2	UI 3.1	4,20	6,35	9,5	0,97-5,27
U.E. 4	5,0	UI 4.1	2,50	6,35	9,5	1,25-6,10
		UI 4.2	2,50	6,35	9,5	
U.E. 5	4,2	UI 5.1	4,20	6,35	9,5	0,97-5,27

CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE



Particolare Canalina tubazioni CDZ elettriche e scarico condensa

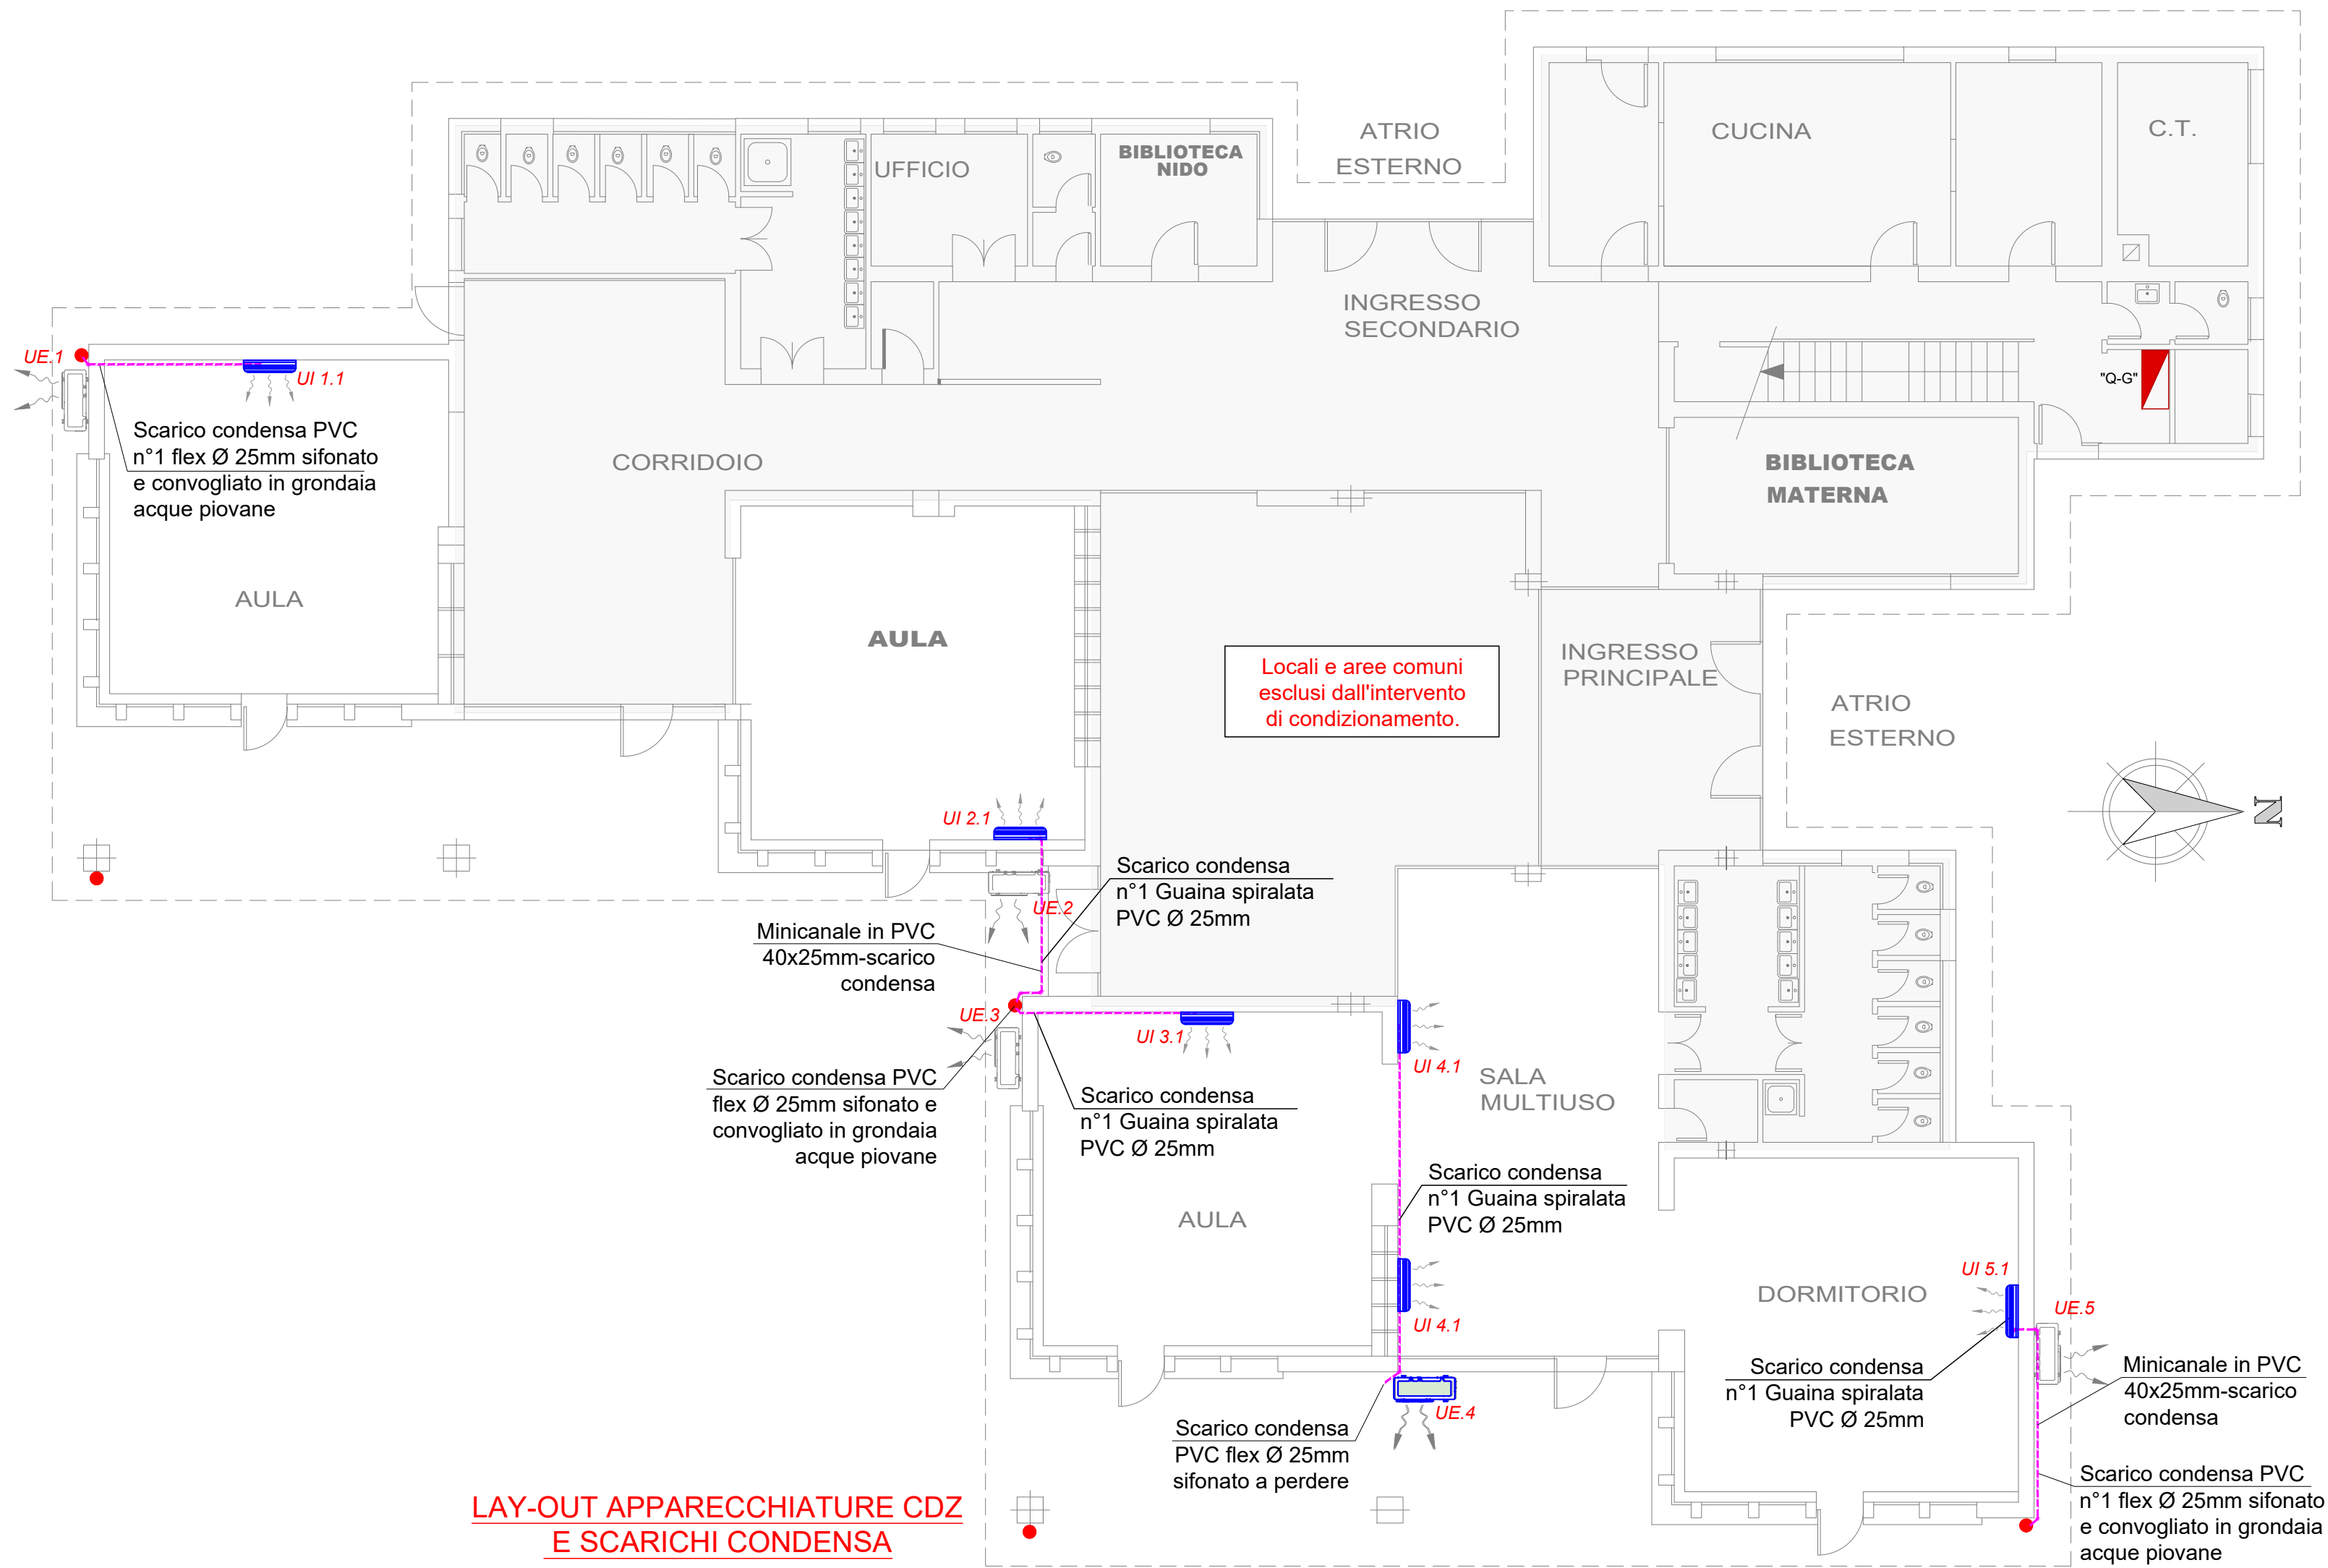

LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ E SCARICHI CONDENZA

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria **SINERGA** elettrica, termotecnica e prevenzione incendi  
 Via Uruguay, 20  
 35127 PADOVA  
 p.va 03597290281  
 tel. 049-870.22.27  
 fax. 049-762.85.49  
 e-mail: info@sinerga.eu

**Lavoro:**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**  
**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE**  
**DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO**  
**"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"**  
**Importo Complessivo: Euro 250.000,00**

**Committente:**

**COMUNE DI PADOVA**  
 Settore LAVORI PUBBLICI  
 RUP: Geom. Renato GALLO  
 CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE

Per ind. MARCATO MICHELANGELO n° 1103  
 (Professional stamp)

**C.07**  
**Scuola GIRASOLE**  
**DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE**  
**CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI**  
**E SCARICO CONDENZA**

Data: APRILE 2022  
 Foglio: 1021  
 Scala: 1:100  
 Progettista: per.ind. M.MARCATO  
 Verifica: per.ind. M.MARCATO  
 File:

o norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventiva autorizzazione del titolare